



ОКП РБ 28.14.12.550



## ВОЗДУХООТВОДЧИКИ ВО-1,0 ПАСПОРТ 3239.15.00.00 ПС

Декларация о соответствии № ВУ/112 11 01. ТР010 007 08807. Срок действия до 24.01.2023 г.  
Декларация о соответствии ВУ/112 11.01. ТР013 022.01 04246. Срок действия до 12.07.2027 г.

### 1 Основные сведения и технические данные

1.1 Воздухоотводчики ВО-1,0 предназначены для ручного отвода воздуха из систем водяного отопления при рабочем давлении теплоносителя до 1,0 МПа и температуре до 423 К (150°C).

1.2 Воздухоотводчики ВО-1,0 изготавливаются в двух исполнениях: с метрической и трубной цилиндрической резьбой присоединения к трубопроводу. Конструкция, основные размеры и технические данные воздухоотводчиков приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

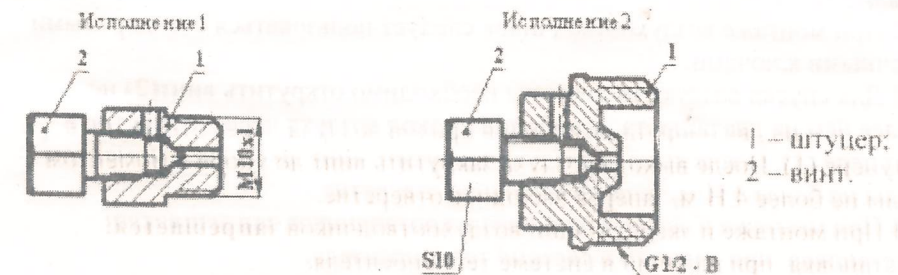


Рисунок 1 – Воздухоотводчики ВО-1,0

Таблица 1.

| Характеристика      | Воздухоотводчик   |                             |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
|                     | ВО-1,0 (M10)      | ВО-1,0 (G1/2)               |
| Исполнение          | 1                 | 2                           |
| Материал деталей:   | Латунь            | ЛС59-1 или ЛС63-3<br>ЛЦ40Сд |
| винт;<br>штуцер     | ЛС59-1 или ЛС63-3 |                             |
| Масса, кг, не более | 0,019             | 0,045                       |

1.3 Срок службы - 10 лет.

## 2 Комплект поставки

2.1 В комплект поставки входит паспорт – 2 экз. на каждое упаковочное место.

## 3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

## 4 Сведения об упаковке

4.1 Воздухоотводчики упакованы в ящики из гофрированного картона.

## 5 Свидетельство о приемке

Воздухоотводчик ВО-1,0 \_\_\_\_\_ изготовлен и принят согласно  
ТУ РБ 03973239.010 – 99 и признан годным для эксплуатации.

М.П. \_\_\_\_\_

*Шушур*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(месяц, год)

Упаковщик \_\_\_\_\_

*Шибршина*

## 6 Заметки по монтажу и эксплуатации, требования безопасности

6.1 Монтаж воздухоотводчиков должен выполнять подготовленный персонал, прошедший обучение и подтвердивший соответствующую квалификацию.

6.2 При монтаже воздухоотводчиков следует пользоваться стандартными гаечными ключами.

6.3 Для спуска воздуха из системы необходимо открутить винт(2) не более чем на два оборота, освободив проход воздуха через отверстие в штуцере (1). После выхода воздуха закрутить винт до упора с моментом силы не более 4 Н·м, заперев выходное отверстие.

6.4 При монтаже и эксплуатации воздухоотводчиков **запрещается:**

- установка при наличии в системе теплоносителя;
- превышение момента закручивания винта в штуцер 4-х Н·м;
- при открывании воздухоотводчика для отвода воздуха выкручивать винт более чем на 2 оборота.

7. Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации отсутствуют.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Дзетлит», 230005, г.Гродно,

ул.Дзержинского, 94, факс (+375152) 56-98-39; e-mail: [shyt-zwetlit@mail.ru](mailto:shyt-zwetlit@mail.ru)

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

<http://www.zwetlit-grodno.by/>

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!** Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.